



Via di Macchia Saponara 140, b - Roma  
Tel. 06.52169091– 06.52319765  
Fax 06.52169088  
www.firotek.it - info@firotek.it



**REPORT FOTOGRAFICO INTERVENTO DI BONIFICA IMPIANTI AERAUICI  
EFFETTUATO PRESSO CENTRO SPORTIVO CONERO WELLNESS, VIA  
PONTELUNGO, 90 – 60131 ANCONA (AN)  
(MAGGIO 2020)**



Come da *“Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*  
**(D. LGS. 81/08)**

**COMMITTENTE: COGEI CONERO WELLNESS  
VIA PONTELUNGO, 90 – 60131 ANCONA (AN)**

ROMA, 5/06/2020  
COMMESSA N. 5001  
PROT. L. 610-1/20 US

**REPORT FOTOGRAFICO PRE E POST INTERVENTO DI BONIFICA CANALIZZAZIONI  
CANALI SALA PESI**









**CANALE SALA PUGILATO**



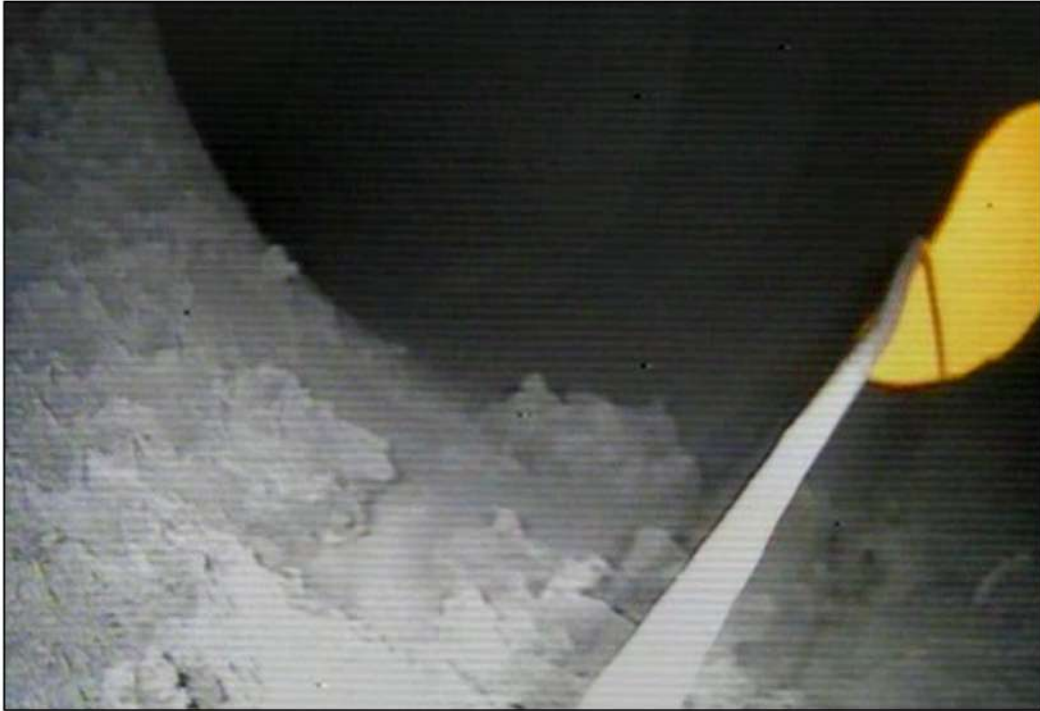



**CANALI PISCINA POST BONIFICA**

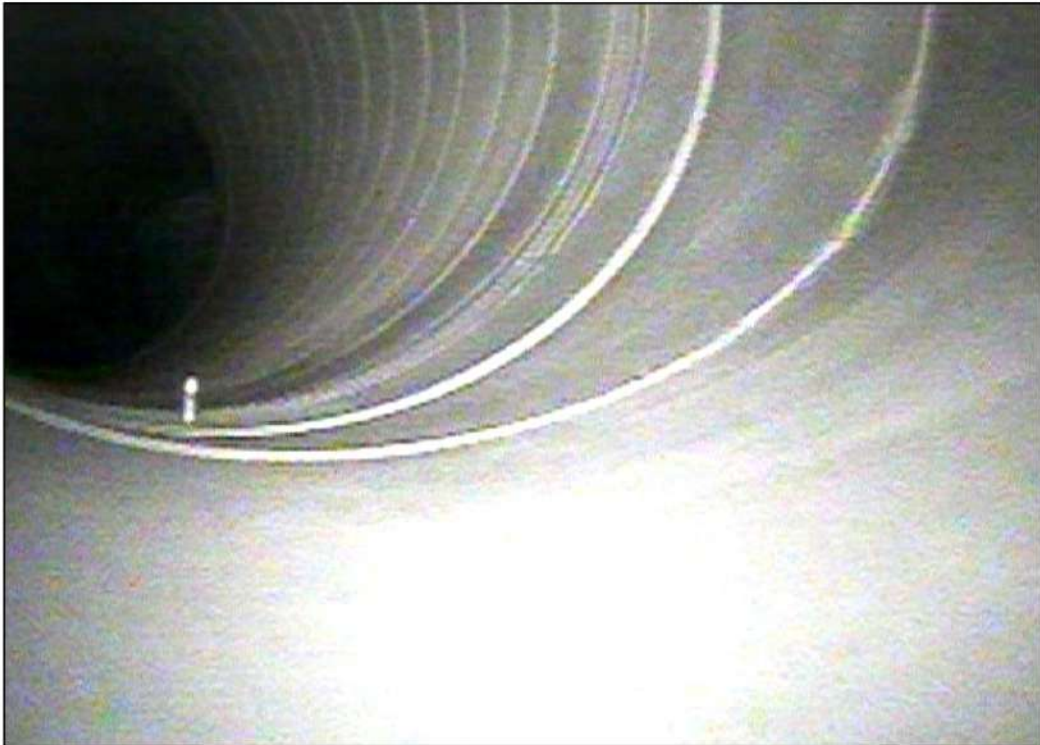

**CANALI SPOGLIATOI POST INTERVENTO**





*Bonifica e Sanificazione Impianti Aeraulici  
presso il Centro Sportivo Conero Wellness  
Via Pontelungo, 90 – 60131 Ancona (AN)*



Sempre disponibili per ulteriori chiarimenti cogliamo l'occasione per porVi i nostri più cordiali saluti.

**RESPONSABILE DOCUMENTAZIONE**

Dott. Ugo Sozzo

**UFFICIO TECNICO**

Dott. Ugo Sozzo





ROMA 29 maggio 2020

NS. RIF. MA062-20 CPAM

## INTERVENTO DI SANIFICAZIONE

Con la presente dichiarazione, la scrivente CO.GE.I. Italia S.r.l. con sede Roma, Piazza Farnese n. 44 PI: 00934341009 e CF: 00814490587

### ATTESTA

Di aver eseguito in data 29/05/2020 un intervento di sanificazione conforme alla Direttiva Ministero Salute n. 5443 del 22.02.20, Protocollo Governo-Parti Sociali del 14.03.20, Rapporti dell'ISS n.5/2020 e n.7/2020, DPCM del 10.04.2020 presso i locali della CONERO WELLNESS siti in Via Pontelungo, 90 60131 Ancona (AN).

#### Descrizione dei lavori eseguiti:

Sanificazione a fondo degli ambienti effettuata tramite la nebulizzazione nell'aria di prodotti sanificanti attraverso atomizzatore elettrico portatile (Nebulo Evo 20 µm);  
Sanificazione di tutte le parti di comune contatto e quelle di tipo elettronico con ausilio di sistema produttore di vapore secco erogato ad una temperatura di 180 °C con immissione di coadiuvante tensioattivo.

#### Prodotti utilizzati:

Plurisan Sali Quaternari di Ammonio battericida deodorante per uso ambientale (soluzione allo 0,75% parti interne)  
Formulazione nebbiogeno non tossica a base ipoclorito di sodio (soluzione allo 0,1%) parti esterne  
Trattamento con vapore secco (180 °C) più Polti HP Med

CO.GE.I. Italia S.r.l.  
L'Amministratore unico



Intertek  
ISO 9001 N°031205-01  
ISO 14001 N°141410-02



OHSAS 18001 N°  
82226/AN/0021/3/01



Azienda	Qualificata	SOA
	Certificata	ISO 9001-2015 (qualità) ISO 14001-2015 (ambiente) OHSAS 18001-2007 (sicurezza)
In possesso		del RATING di Legalità